


Zählereinbau bei kombinierter Brauchwasser – Nutzung (Hausverbrauch und Gartenbewässerung)

Damit die Abwassergebühren korrekt abgerechnet werden können ist mit Einreichung der Fachunternehmerbescheinigung eine Systemskizze über die Zähleranordnungen einzureichen. Die folgenden Beispiele dienen nur der Verdeutlichung des Prinzips, es sind andere Konstellationen möglich:


Beispiel 1

(alle Verbrauchswerte können direkt ermittelt werden)

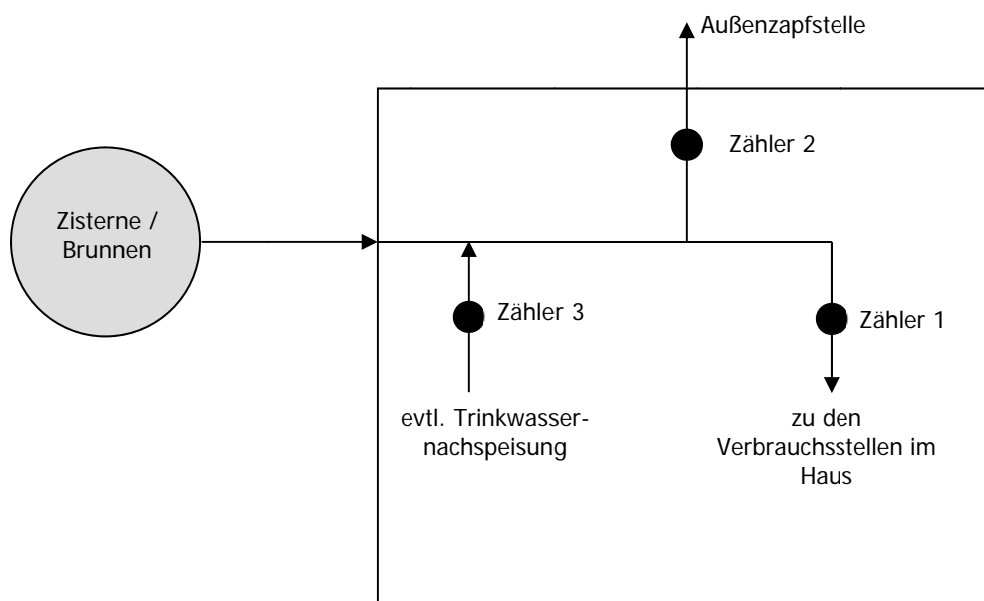

Beispiel 2

(zur Ermittlung der Verbrauchswerte der Aussenzapfstelle ist der Verbrauch Zähler 1 von der Verbrauchsmenge des Zählers 2 abzuziehen)

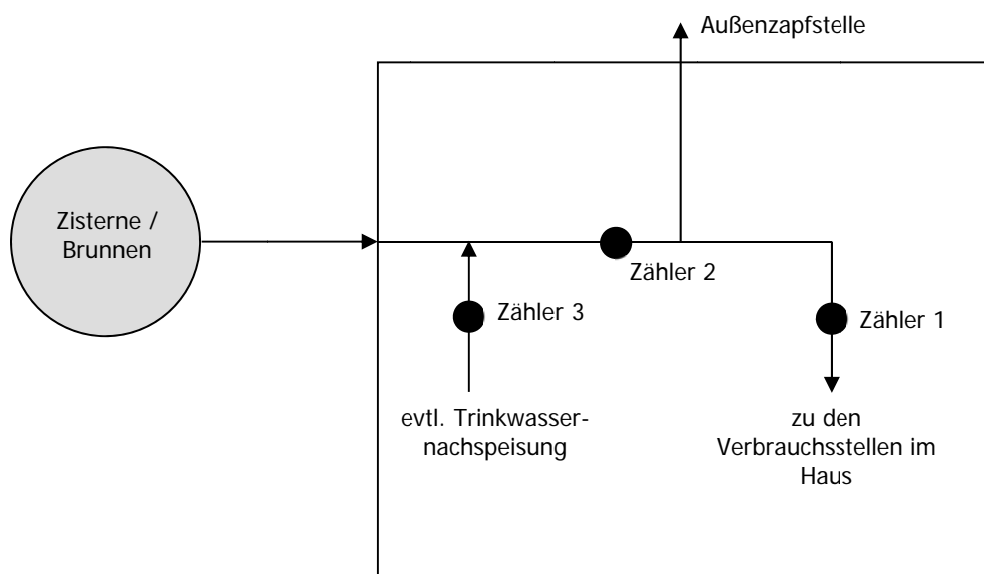

Wichtiger Hinweis:

Nach § 2 des Eichgesetzes müssen alle Zähler im Geschäftsverkehr geeicht sein. Nach § 12 ist die Eichung spätestens alle 6 Jahre zu wiederholen oder der Zähler auszutauschen.